


Dati acquisiti dal 01/07/24 00:00 al 02/07/24 00:00

Acquisizione dati a cura
del sistema automatico
MES/SCADA

TEMPERATURA FUMI


7803-EA5 9419-EA2 10092-EA1

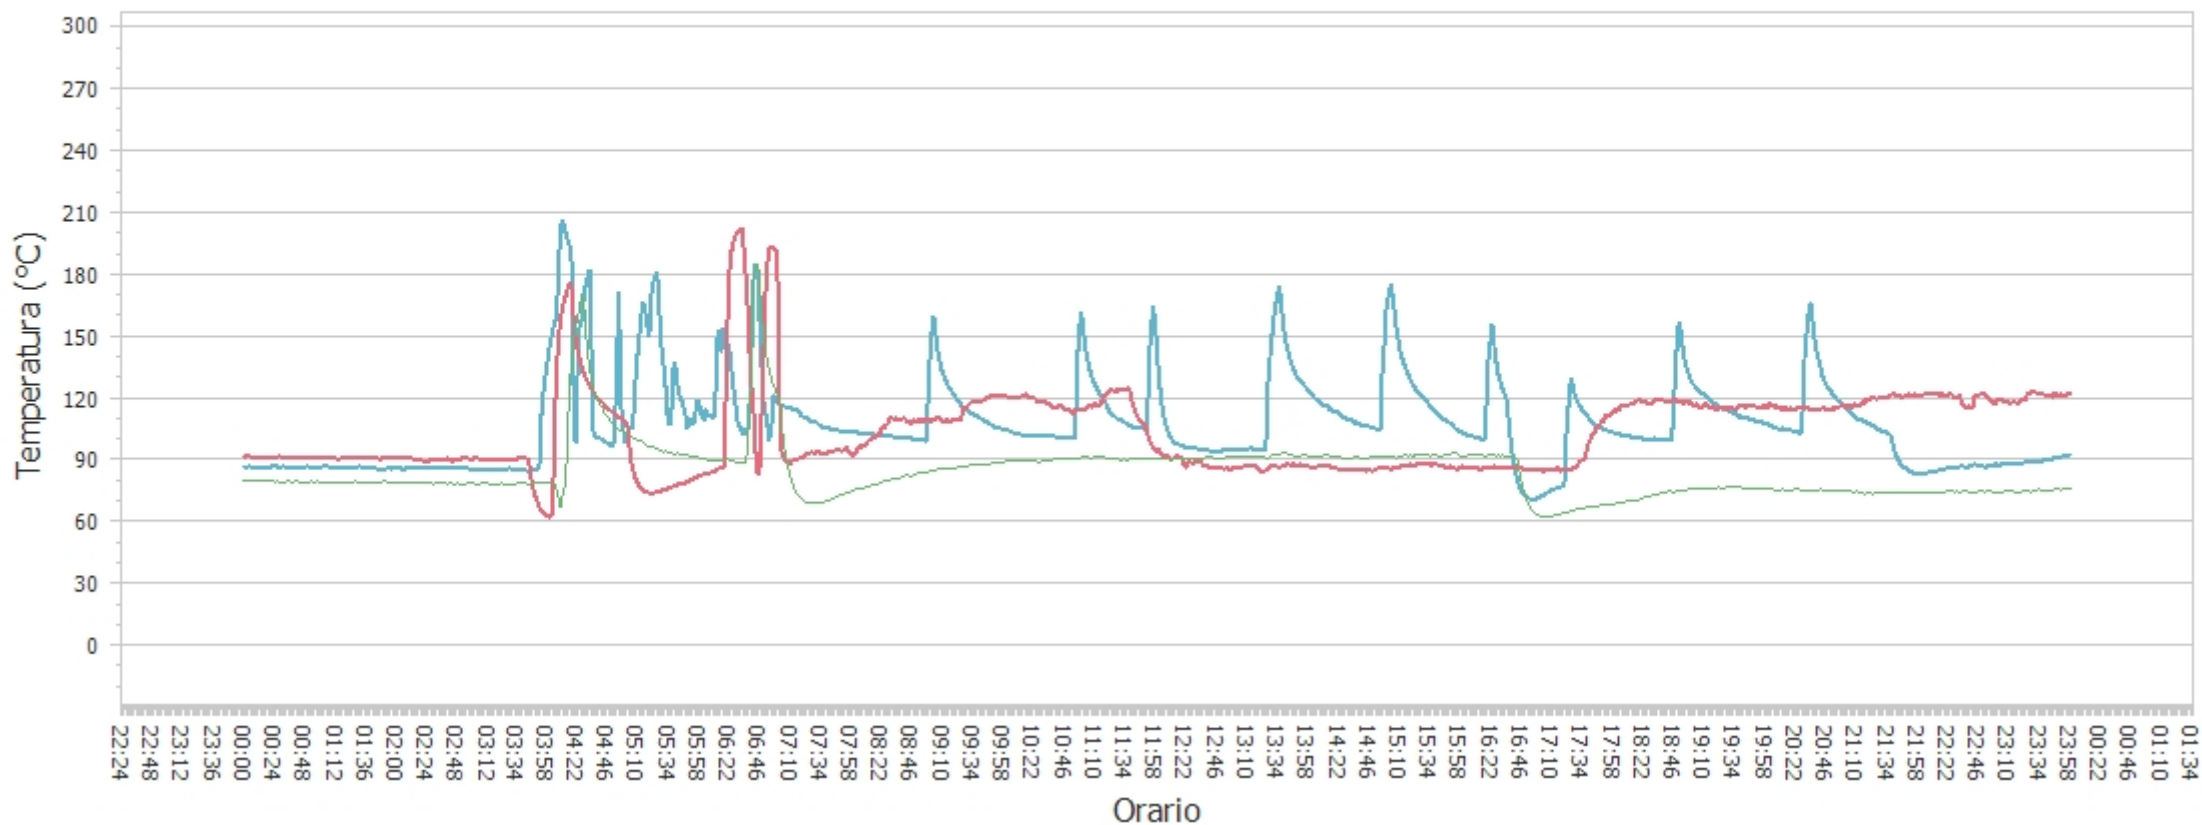

Dati acquisiti dal 01/07/24 00:00 al 02/07/24 00:00

Acquisizione dati a cura
del sistema automatico
MES/SCADA

MONOSSIDO DI CARBONIO (CO)

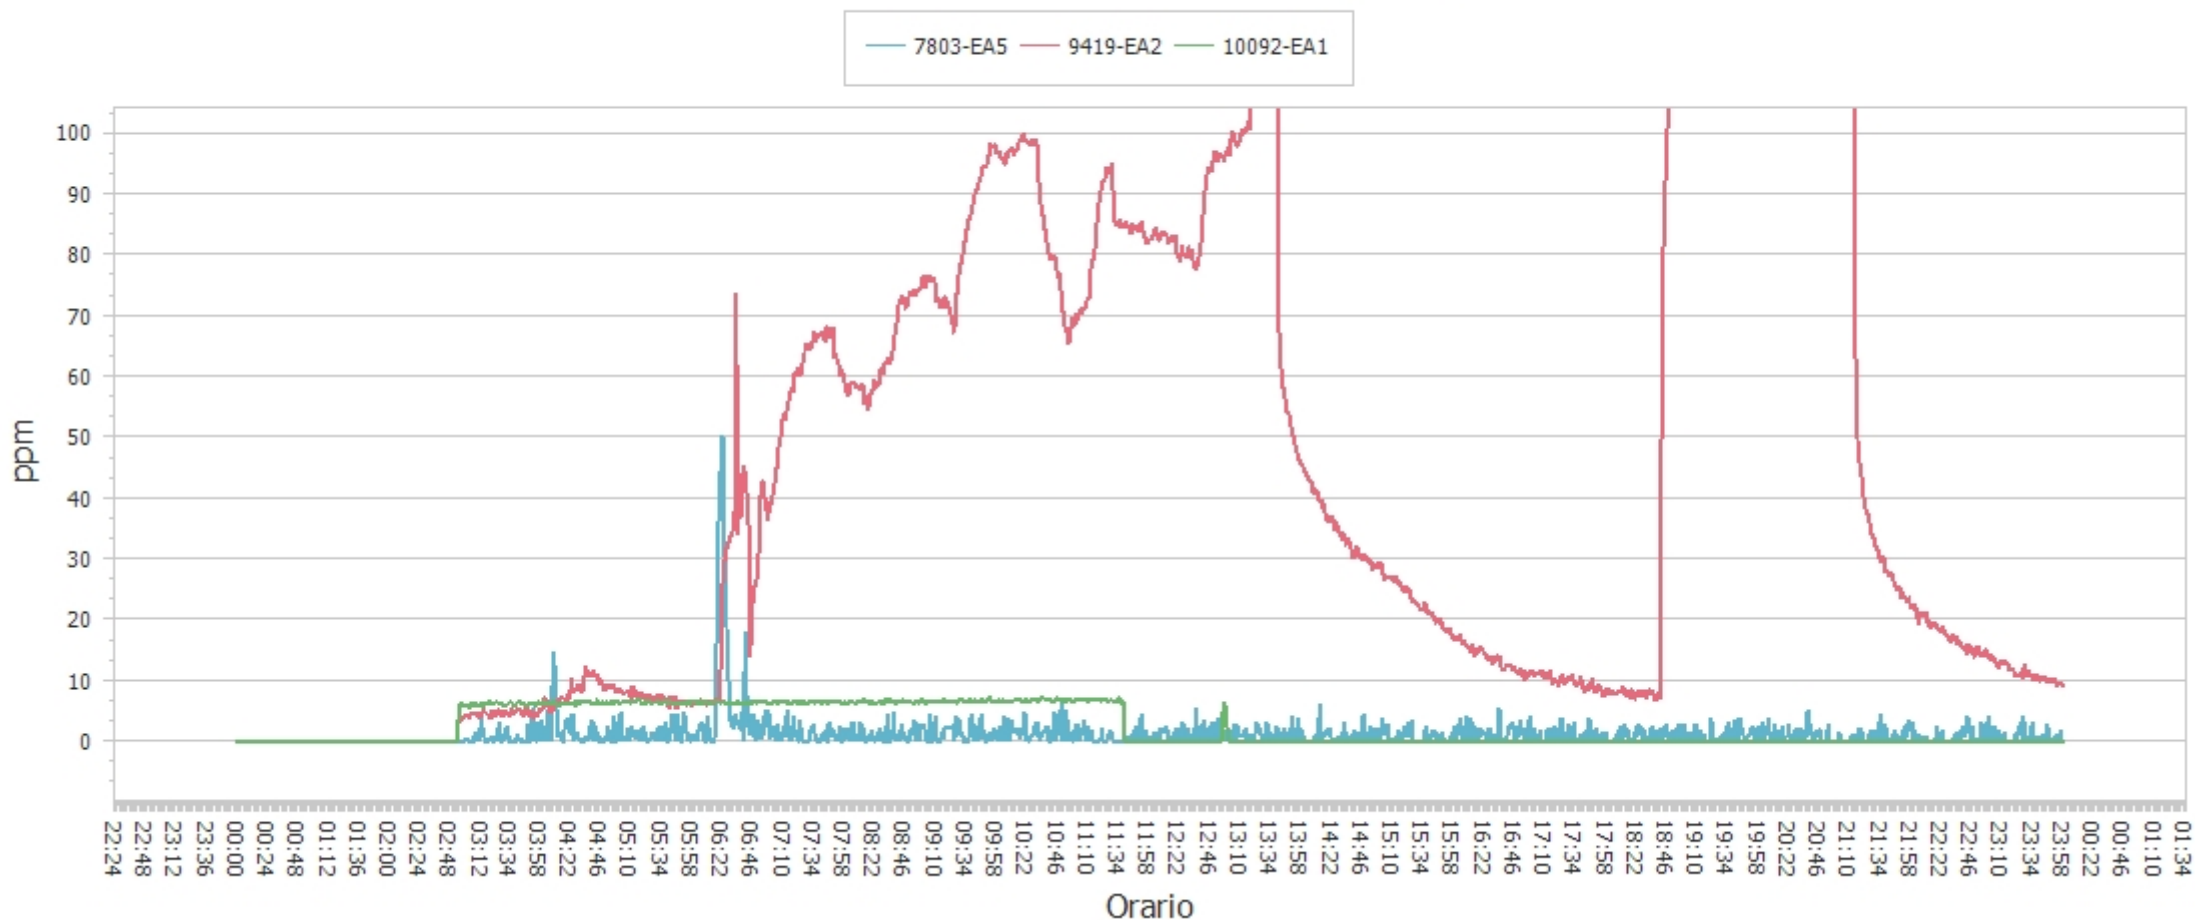

Dati acquisiti dal 01/07/24 00:00 al 02/07/24 00:00

Acquisizione dati a cura
del sistema automatico
MES/SCADA

OSSIGGENO (O2)



Dati acquisiti dal 01/07/24 00:00 al 02/07/24 00:00

Acquisizione dati a cura
del sistema automatico
MES/SCADA

COLLETTORE COMPLANARE SALA CALDAIE

— TEMPERATURA — PRESSIONE

Portata Media Collettore (Kg/s) : 10399

